

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 25.11.2020

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: Pavel Veselka / 11/175

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název:

Ulice:

PSČ:

Telefon:

Sokolovna

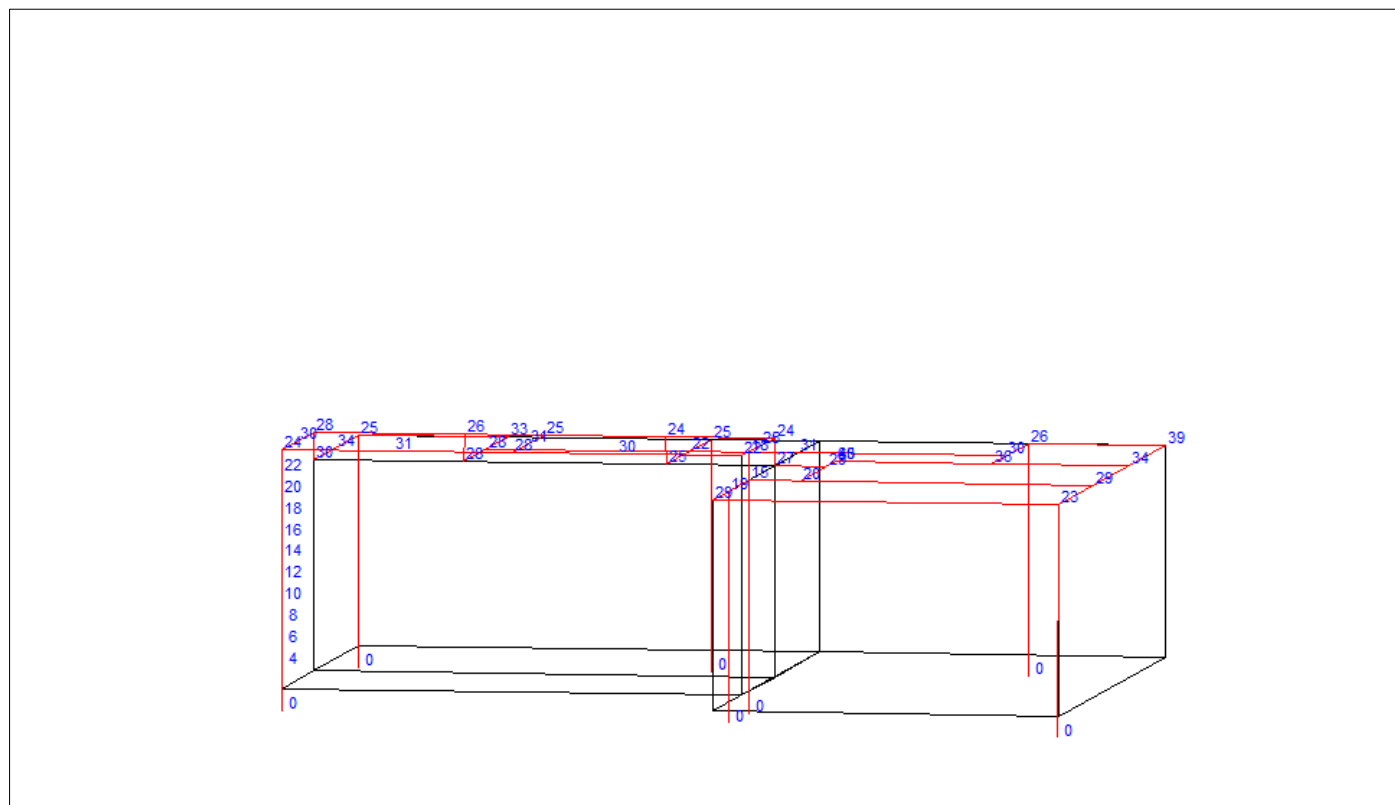

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: Pavel Veselka

Jméno:

Ulice:

PSČ: CZ--

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota km: 1

Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: 11/175

Název projektu: T.J. SOKOL PLZEŇ-DOUBRAVKA NÁSTAVBA
OBJEKTU A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ

Ulice:

PSČ: --